

Комисија за јавну набавку добара  
Шамотна опека за изолацију термооксидајзера

ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде


Дана 05.02.2020. године, путем електронске поште примљен је захтев за додатним информацијама или појашњењима следећег садржаја:

„Molimo Vas da nam pojasnite stavku broj 6.Kaps ploca.Da li je to kruznica precnija 1000mm sa otvorom 50mm,Koja je debljina?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), у даљем тексту Закон, а у складу са конкурсном документацијом - поглавље XIII Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 12) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, стр. 33 од 37, Комисија за јавну набавку, у даљем тексту: Комисија, даје следећи:

ОДГОВОР

Цапс плоча дебљине 50мм треба да покрије површину полу-елипсе висине 580мм и ширине 1900мм. Прилог скица:

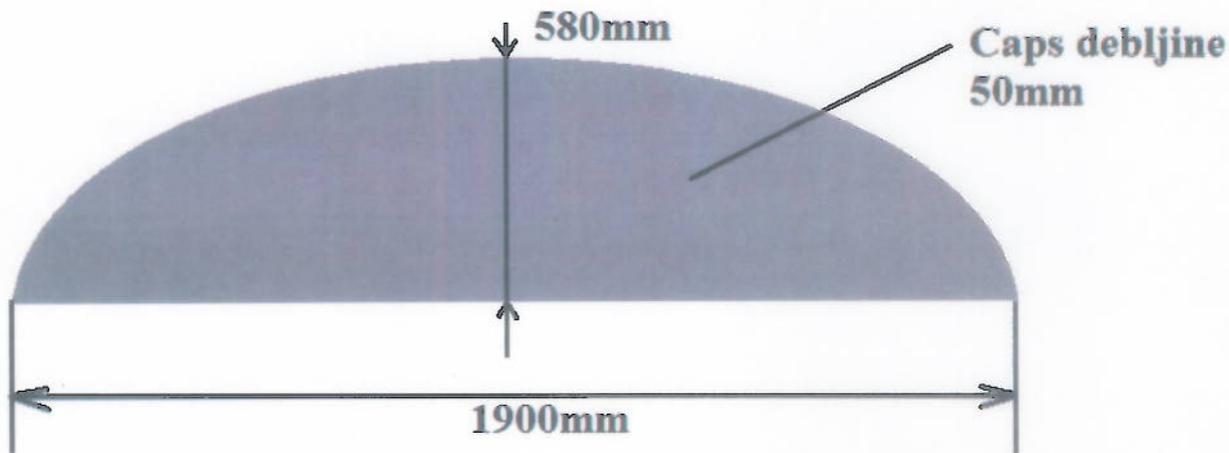

ЕНРЕГО-ЗЕЛЕНА ДОО ИНЂИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Кристина Миличевић, члан комисије